


14:25:48
04/03/2007

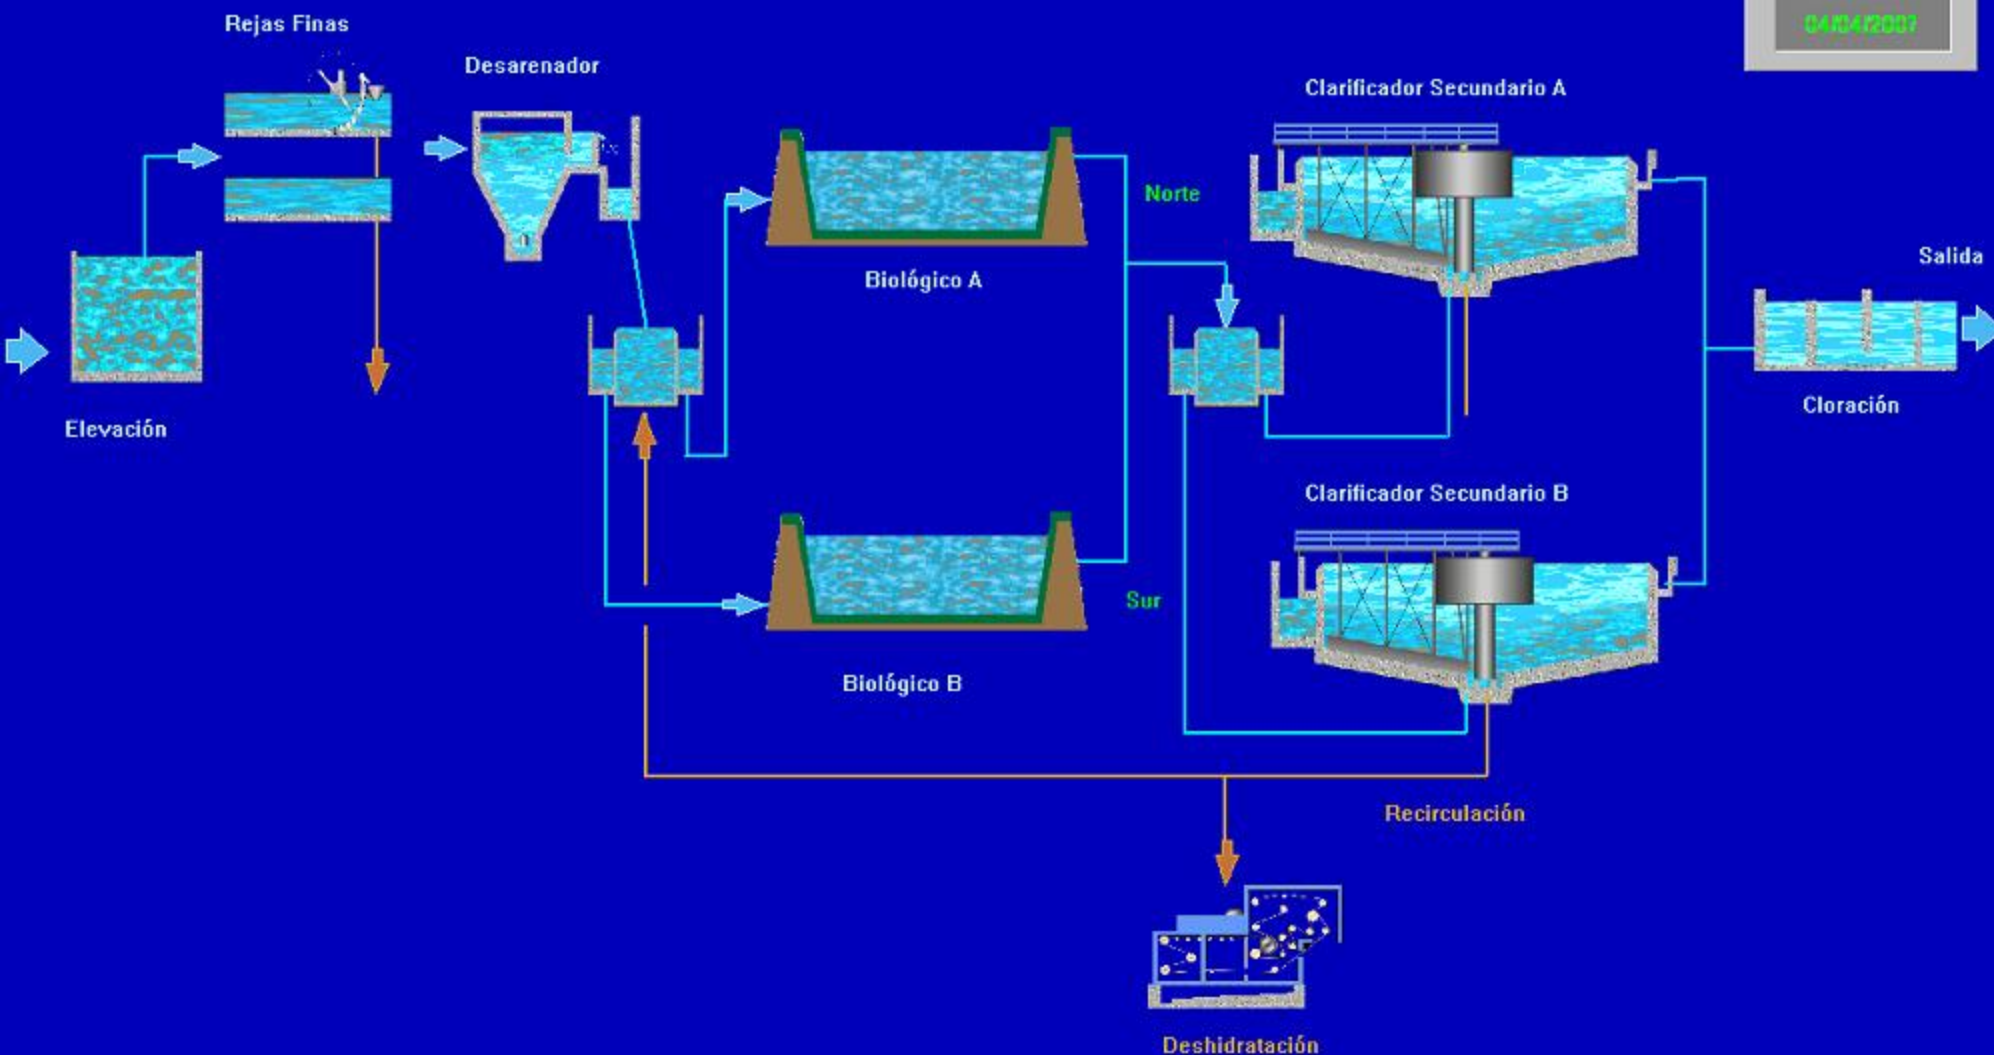

AGUAS NUEVO SUR MAULE

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

SAN JAVIER

Alarmas

Electrico

Ayuda

Totales

Tendencias


Explorar Reportes

Horometros

Tendencias Ox

Abrir Excel

14:25:46
04/04/2007

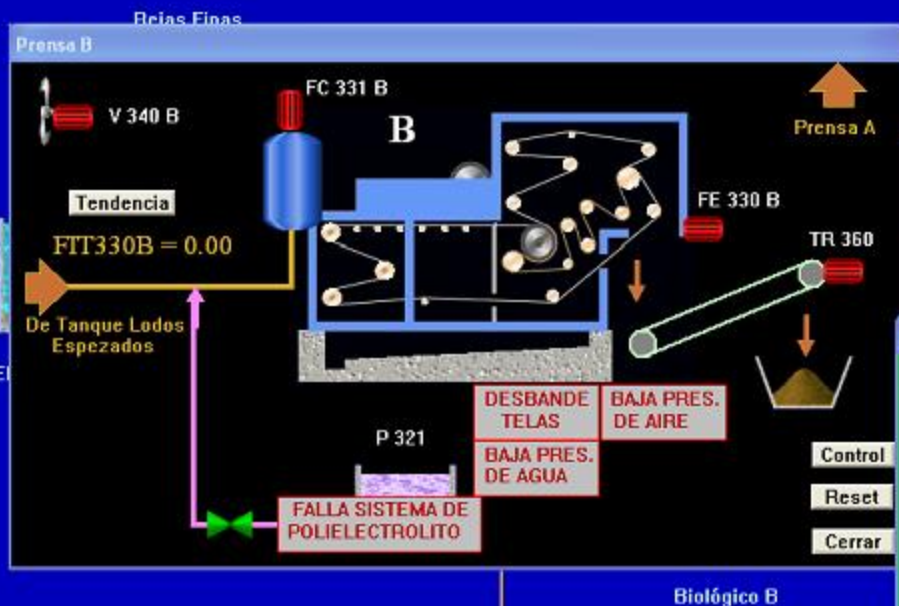

Ctrl_Prensa

Control Deshidratación

Tiempo de Humectación Inicial: 40 seg

Tiempo de Descarga Prensa: 85 seg

Tiempo de Lavado Final: 100 seg

■ Forzado de Marcha Ventiladores

■ Forzado de Marcha Ventiladores

Control Bombas

Cerrar



AGUAS NUEVO SUR MAULE

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

SAN JAVIER

Alarmas

Electrico

Ayuda

Totales

Tendencias


Explorar Reportes

Horometros

Tendencias Ox

Abrir Excel

14:28:40
04/04/2007

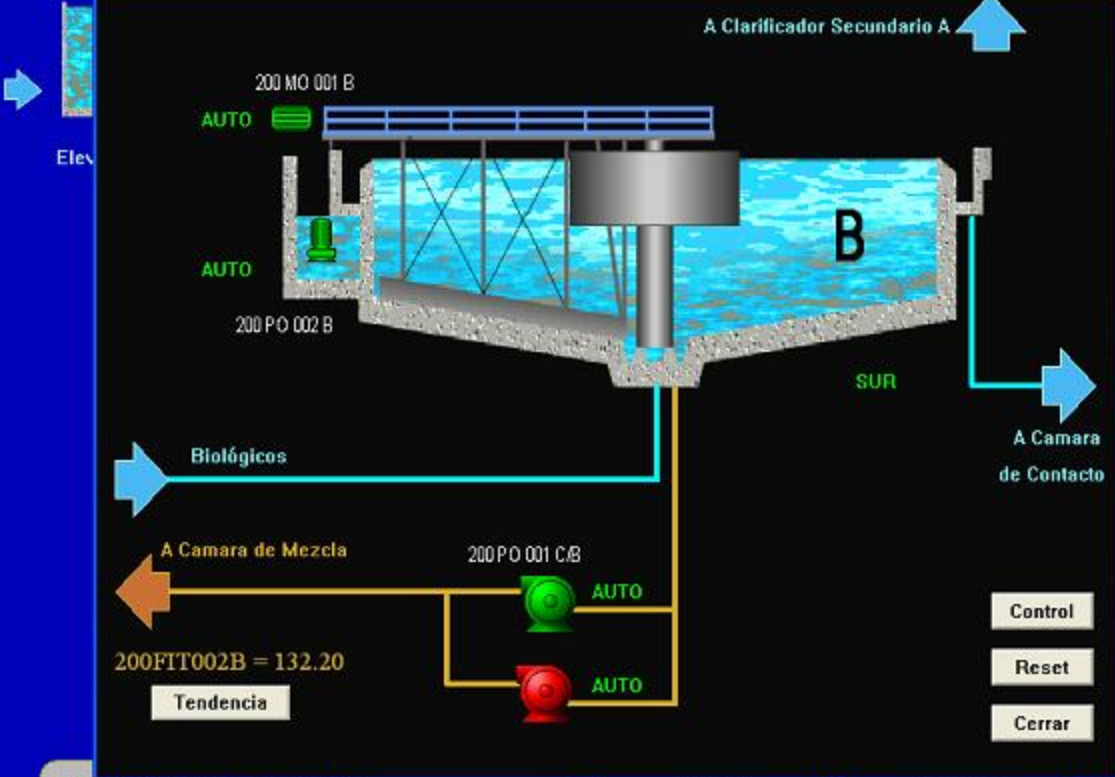

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

AGUAS NUEVO SUR MAULE
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
SAN JAVIER

1000000

Ayuda

Totales

Tendencias


Explorar Reportes


Horometros

Tendencias Ox

Abrir Excel

300FIT001 = 128.90

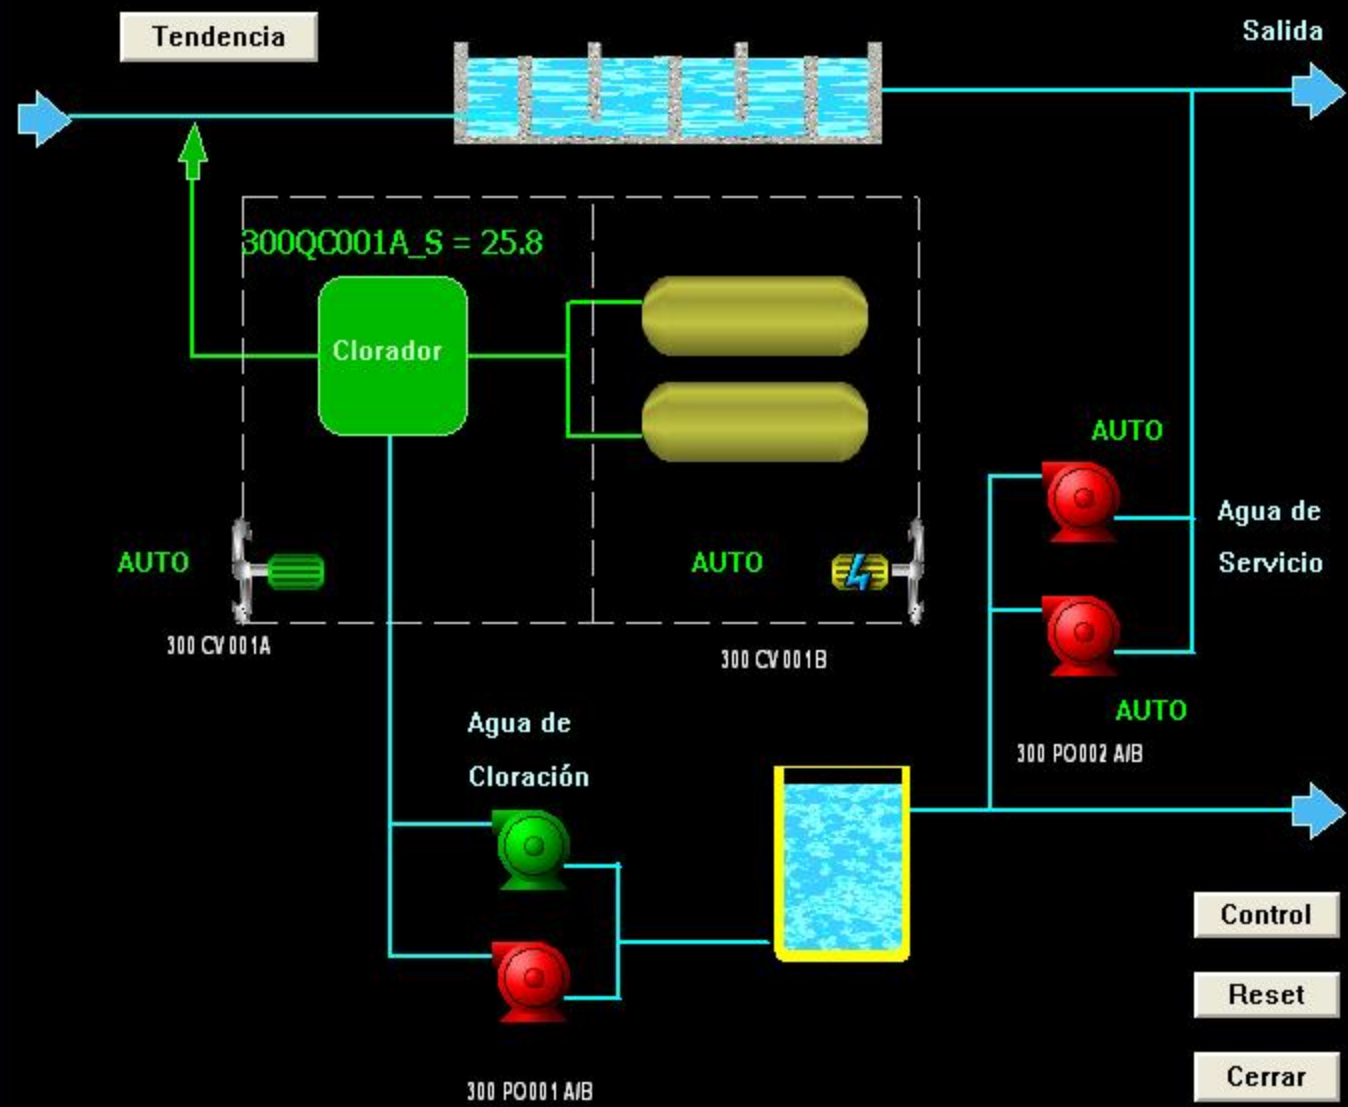

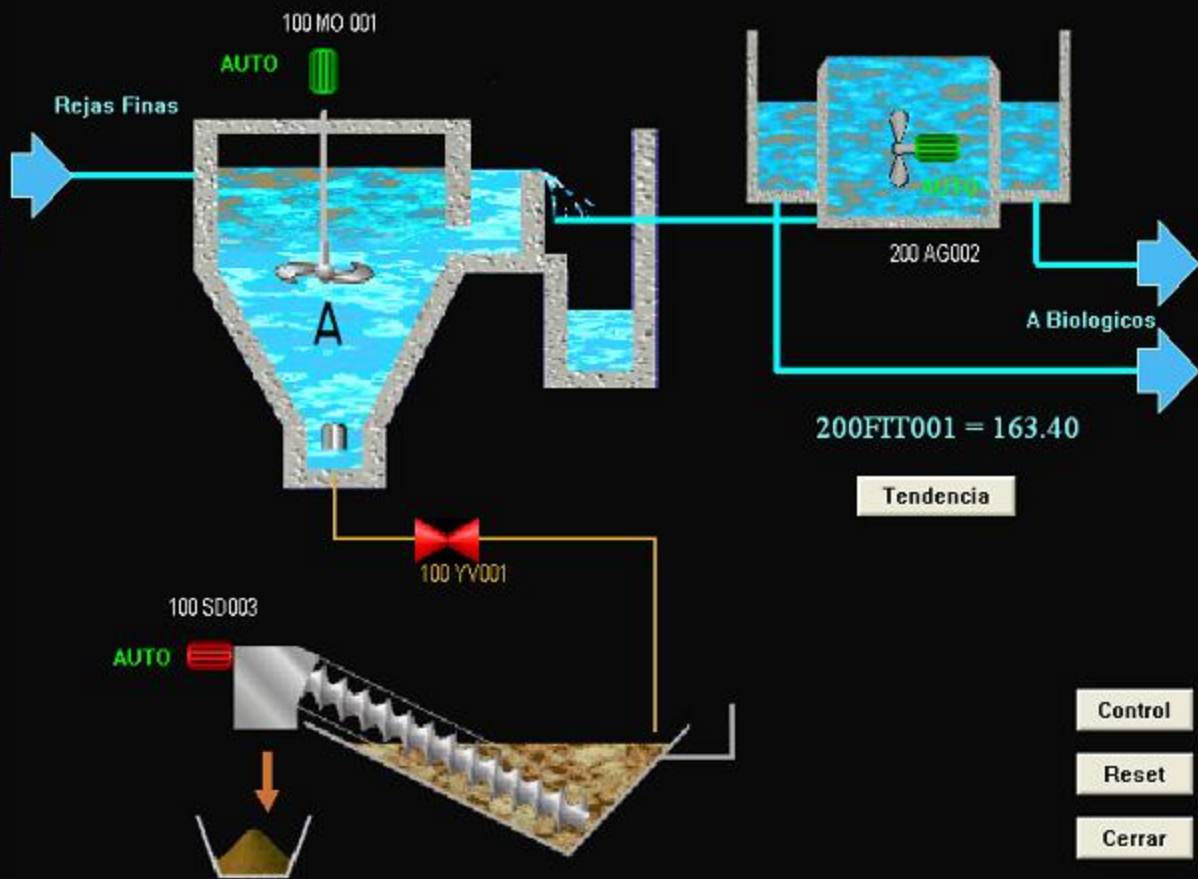

Tendencia Lodos



200FIT001 = 165.10

200FIT002A = 0.00

200FIT002B = 132.80

400FIT001 = 22.10

Entrada General

Recirculación

Recirculación

Lodos en Exceso

Cerrar